

Rioleringsgraad

Een deel de stikstof- en fosforvervuiling in onze beken, grachten en rivieren is te wijten aan ons afvalwater. Dat nog niet elk huishouden is aangesloten op de riolering doet daar natuurlijk geen goed aan.

In Wevelgem is 96% van de gebouwen aangesloten op het rioleringsnet. We doen daarmee net iets beter dan het Vlaams gemiddelde, maar is uiteraard geen reden om onze acties hierrond te laten verzwakken.


Er zijn ook gebouwen die niet op de riolering kunnen aangesloten worden, omdat ze te ver van het net verwijderd liggen. Die gebouwen moeten verplicht een IBA, oftewel een individuele waterbehandelingsinstallatie, hebben. Dat systeem zuivert huishoudelijk afvalwater van een enkel gebouw.

Slechts 32% van de gebouwen in onze gemeente die een IBA moeten hebben is in orde. Voor 124 gebouwen moet er op dat vlak actie ondernomen worden.

Hoe worden de eigenaars van deze gebouwen gestimuleerd om aan hun wettelijke verplichting te voldoen?

Welke ondersteuning voorziet onze gemeente hiervoor?

Wordt er aan deze eigenaars een deadline opgelegd?

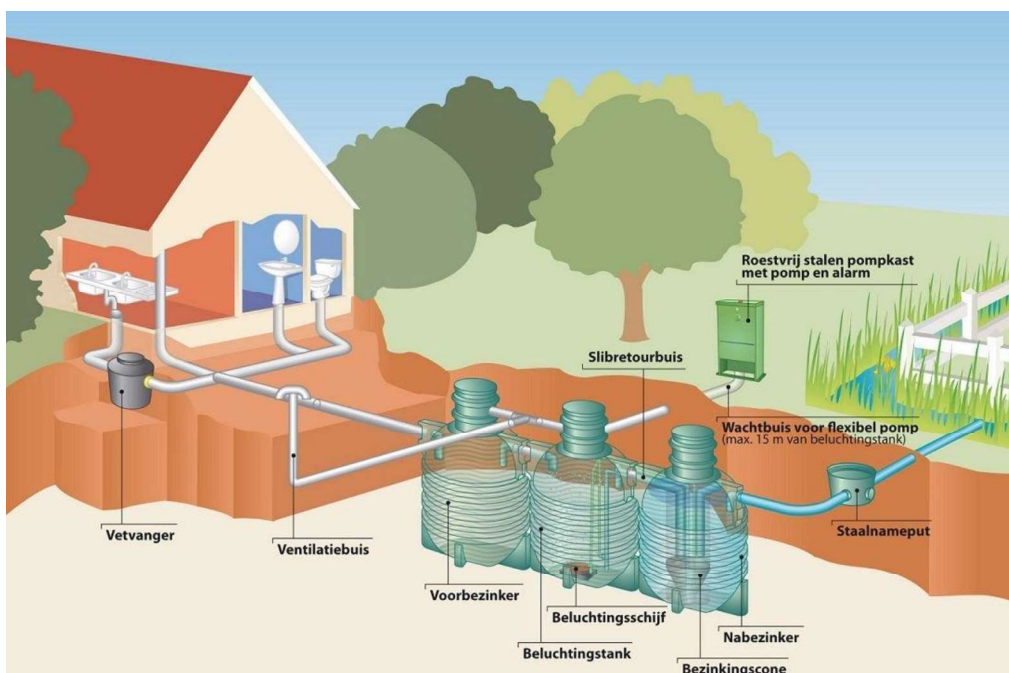

Namens Meer Dan Groen Wevelgem

Jelle Stragier – Inge Goemaere